
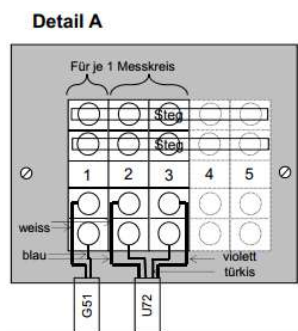


## Merkblatt für Datenauslesung Wasser für Um- und Neubauten

Um Wasser-Ablesungen gewährleisten zu können, müssen bauseits folgende Massnahmen vorge-  
sehen werden:

1. Vom Standort der Wasseruhr auf die Elektroverteilung mit dem Elektrozähler ist eine Rohrver-  
bindung (M20) zu erstellen.
2. In die Rohrverbindung „Wasseruhr – Elektroverteilung“ ist jeweils ein Kabel vom Typ U72  
1x4x0,8mm einzuziehen und auf eine AP-Abzweigdose (bauseits) auf Klemmen zu verdrahten.

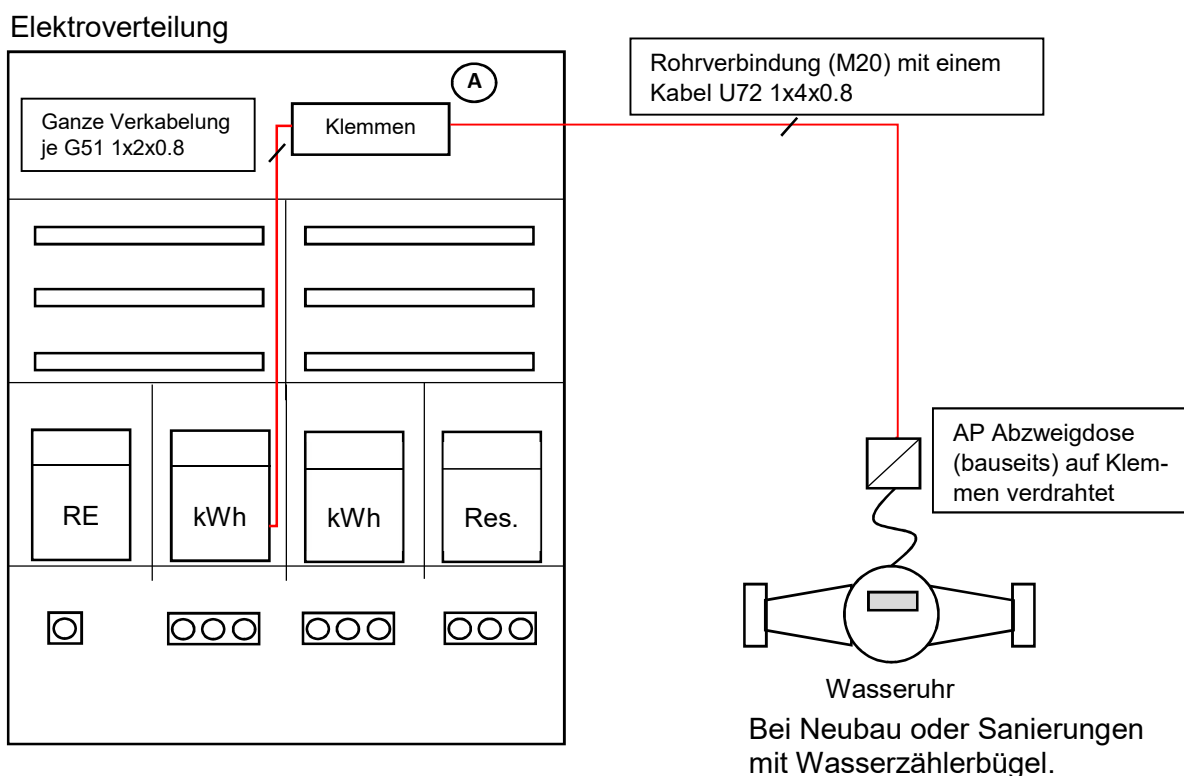

**Doppelklemmen mit Frontverdrahtung grau**

**plombiert**

**Pro Messkreis:**  
1 Klemme Modell wie Wago  
Art. 2002-2201 (E-Nr. 158402634) mit  
Verbindungssteg Art. 202-410

**Die Anzahl Klemmen richtet sich nach  
Anzahl Messplätze (inkl. Res. + Wasser etc.)**

**Die Klemmen sind durchgehend zu nummerieren**

**EW Rothrist AG**